

HUM Bbk



Handhaving


Uitvoeringsmethode

Besluit bodemkwaliteit

Errata Velduitgave

Bodem +

Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan

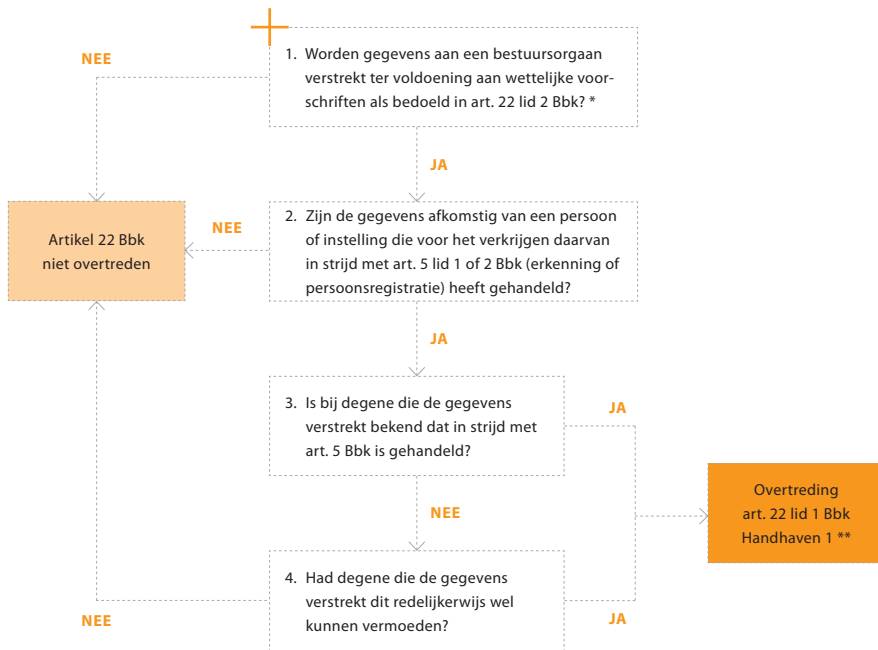

Handhaven 1:

- De VROM-Inspectie en Inspectie V&W zijn bevoegd tot optreden. Het lokale bevoegde gezag mag een aanvraag om beschikking, waarbij de gegevens worden gebruikt, niet in behandeling nemen. Het lokale bevoegde gezag moet de betreffende inspectie informeren.

* In art. 22, lid 2 Bbk zijn de volgende wettelijke voorschriften genoemd:

- art. 8.40, eerste lid van de Wet milieubeheer (verwijst naar AMvB's zoals het Activiteitenbesluit, waarin o.a. in bepaalde situaties bodemonderzoeken zijn voorgeschreven)
- art. 2a t/m 2d van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (verwijzen naar AMvB's, waarin o.a. in bepaalde situaties waterbodemonderzoeken zijn voorgeschreven)
- art. 6 t/m 12 van de Wet bodembescherming (verwijzen naar de diverse uitvoeringsregels van de Wbb, waaronder het Bbk. Hiermee is dit art. dus o.a. van toepassing op alle milieuhygiënische verklaringen zoals bedoeld in het Bbk)
- art. 27 lid 1, 39 lid 1 en 4, 39b lid 2 onderdelen b en c, 70 en 72 van de Wet bodembescherming (verwijzen naar diverse onderzoeks- en meldingsverplichtingen)

Deze bepaling is daarmee grofweg van toepassing op alle bewijsmiddelen en gegevens die voortvloeien uit de werkzaamheden waarvoor erkenning en/of persoonsregistratie verplicht is.

** Uit schriftelijke bewijsmiddelen of verklaringen van betrokkenen kan blijken dat de gebruiker van het resultaat wist, of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat het resultaat een onbetrouwbaar beeld geeft.


Overtreding van art. 22 Bbk kan tevens valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr) opleveren.

Schema 18: Functionele toepassing




*	Zoek dus uit wat gangbare maatstaven voor de hoeveelheid toegepast materiaal zijn. Dit kan met name blijken uit de bouwvergunning, het bestek, het bestemmingsplan of bijv. bij een geluidswal uit een akoestisch onderzoeksrapport waarin de benodigde omvang is aangegeven.
**	Zoek dus uit in hoeverre deze toepassing op deze locatie noodzakelijk is. Dit kan met name blijken uit de bouwvergunning, het bestek, het bestemmingsplan of bijv. bij een geluidswal uit een akoestisch onderzoeksrapport waarin de benodigde omvang is aangegeven.
***	Omstandigheden kunnen zeer divers zijn. Enerzijds kan dit een relatie hebben met de reden waarom de toepassing nodig is, bijv. een geluidsgevoelige locatie. Als een geluidsbron is verwijderd, moet bijv. de geluidswal die was aangelegd worden verwijderd. De reden voor de geluidswal is immers verdwenen. Anderzijds kunnen omstandigheden betrekking hebben op de wijze waarop de toepassing is uitgevoerd.

Schema 24: Zorgplicht water

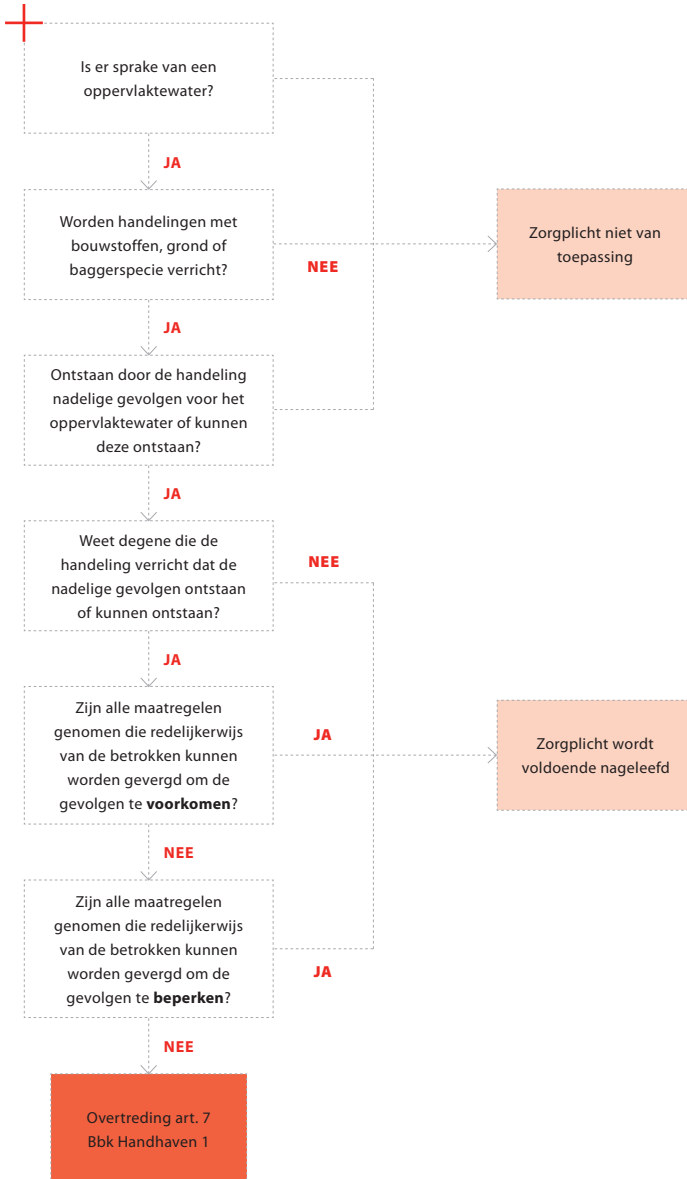

Schema 7: Tijdelijke opslag

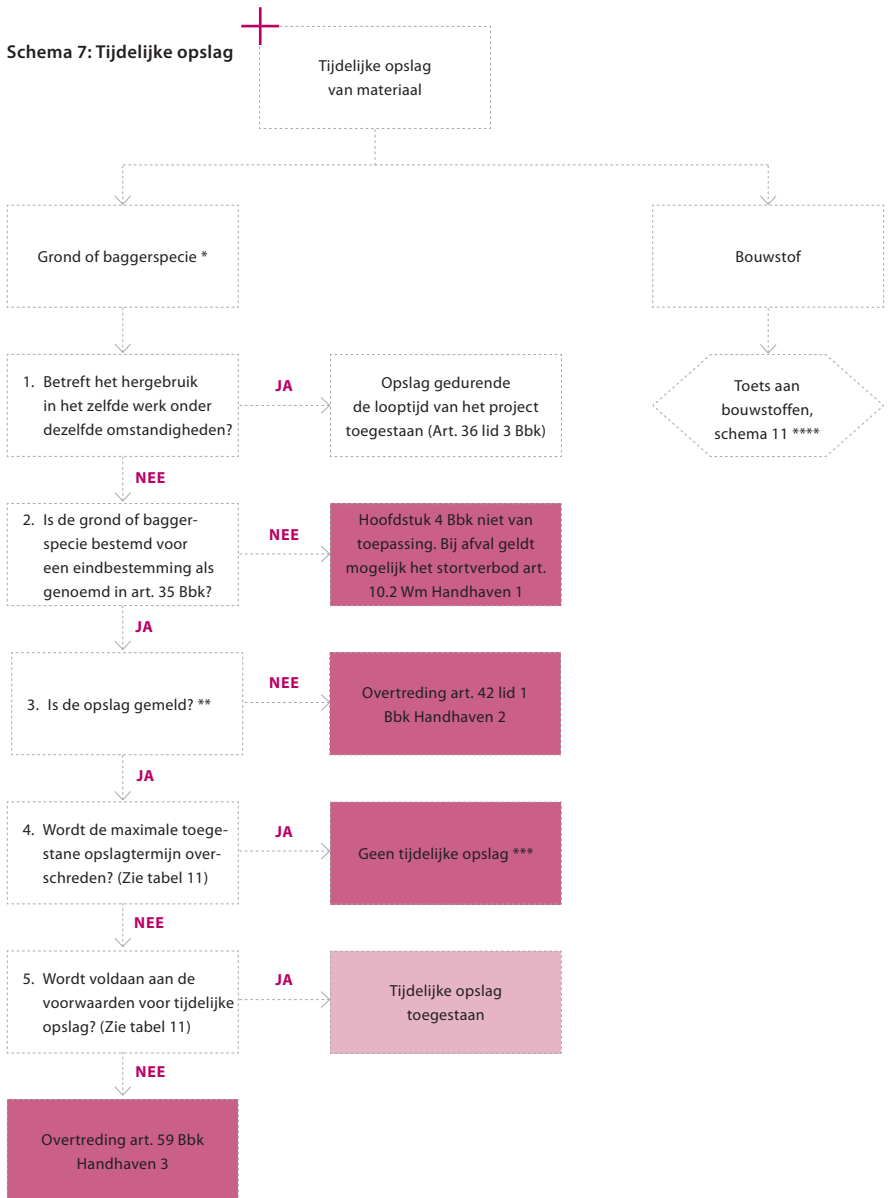

*	Bij grond is dit schema alleen van toepassing voor grond met een kwaliteit tot en met de klasse industrie.
**	Op grond van art 42 lid 1 Bbk moet de tijdelijke opslag gemeld worden. Op grond van art 42 lid 4 Bbk moet de eindbestemming binnen 6 maanden bekend zijn en gemeld zijn.
***	In de tabel 10 is aangegeven hoe lang een tijdelijk opslag plaats mag vinden. Bij overschrijding van die termijn valt de tijdelijke opslag mogelijk onder cat. 28 lvb en is het een vergunningplichtige Wm-inrichting. Ook kan het een reguliere toepassing volgens hoofdstuk 4 Bbk zijn.
****	In art. 28 Bbk is voor de (tijdelijke) opslag hetzelfde geregeld als voor de overige handelingen. Hier wordt namelijk gesproken over het voor handelsdoeleinden voorhanden hebben.

Handhaven 1:

- Zo mogelijk een juiste eindbestemming laten bepalen en laten vastleggen. Als dit niet mogelijk is, moet de opslag worden verwijderd.

Handhaven 2:


- Is er sprake van een vergissing? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten.
- Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk. Informeer het toezichtsloket.

Handhaven 3:


- Is er sprake van een vergissing en kan aan de voorwaarden worden voldaan; alsnog laten voldoen (melding / voldoen aan kwaliteit ontvangende bodem).
- Is er geen melding ingediend; alsnog een melding in laten dienen. Is er sprake van opzet of grove nalatigheid: bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden. Informeer het toezichtsloket.

Wordt niet voldaan aan de kwaliteit van de ontvangende bodem: voorzieningen laten treffen of opslag laten verwijderen.

Schema 10: Overzicht schema's toepassingen

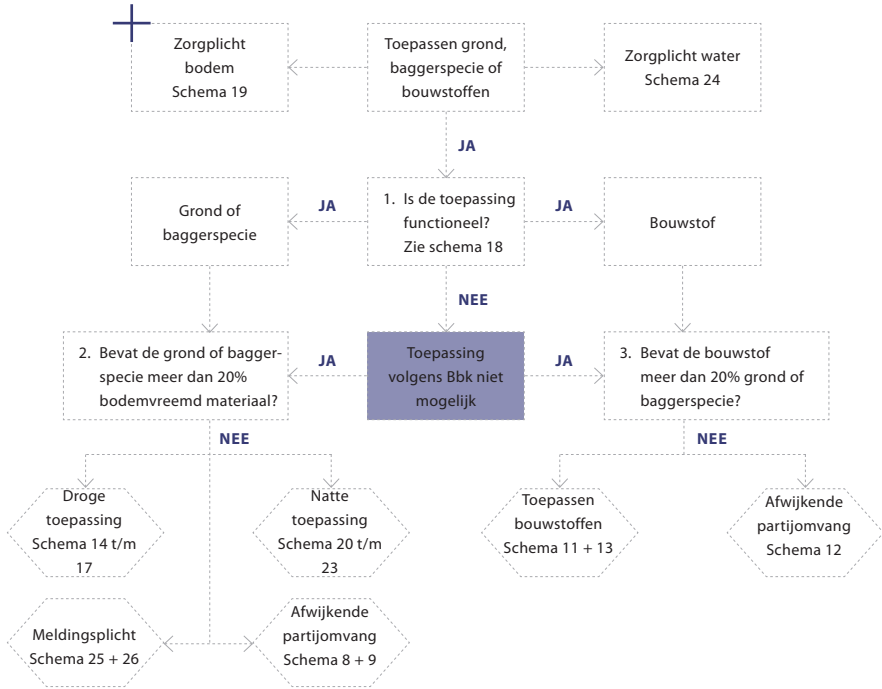

Schema 12: Afwijkende partijgrootte bouwstoffen

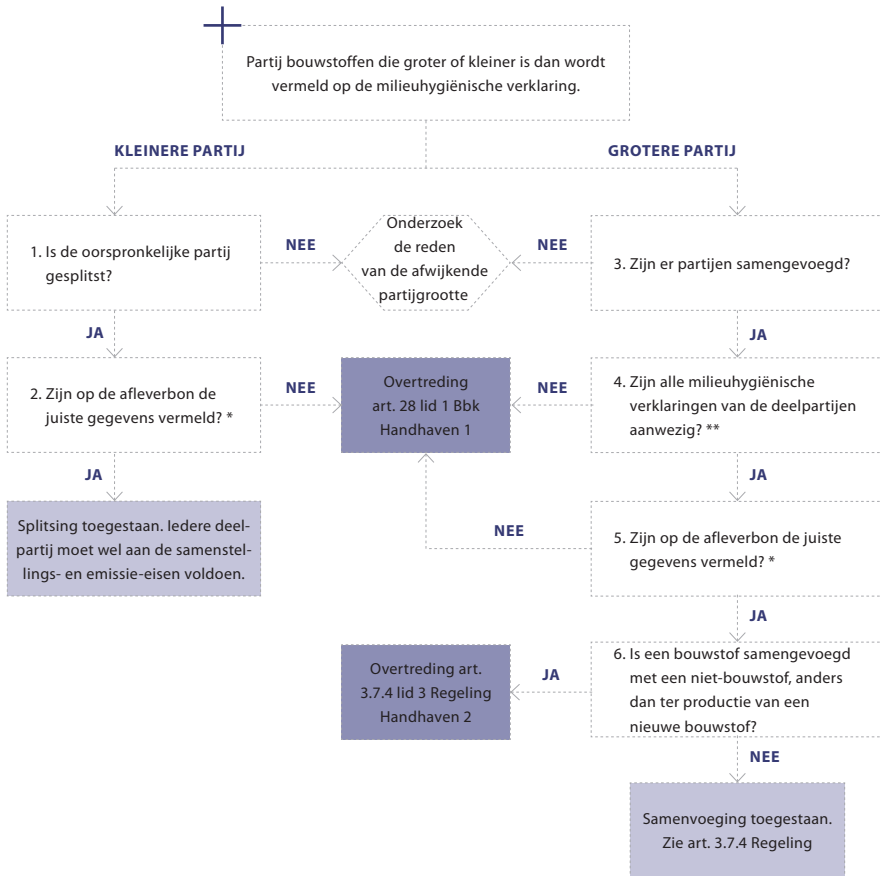


*	In art. 3.7.4 Regeling bodemkwaliteit is bepaald dat op de afleverbon moet zijn vermeld welke partijen zijn samengevoegd, in welke verhouding, wanneer dit is uitgevoerd en wie dit heeft gedaan.
**	Op grond van art. 3.7.4 lid 2 Regeling bodemkwaliteit mag gebruik worden gemaakt van de milieuhygiënische verklaringen van de oorspronkelijke partijen als het dezelfde soort bouwstoffen betreft.

Schema 13: Toepassing IBC-bouwstoffen




Schema 14: Aantreffen toegepaste grond of baggerspecie

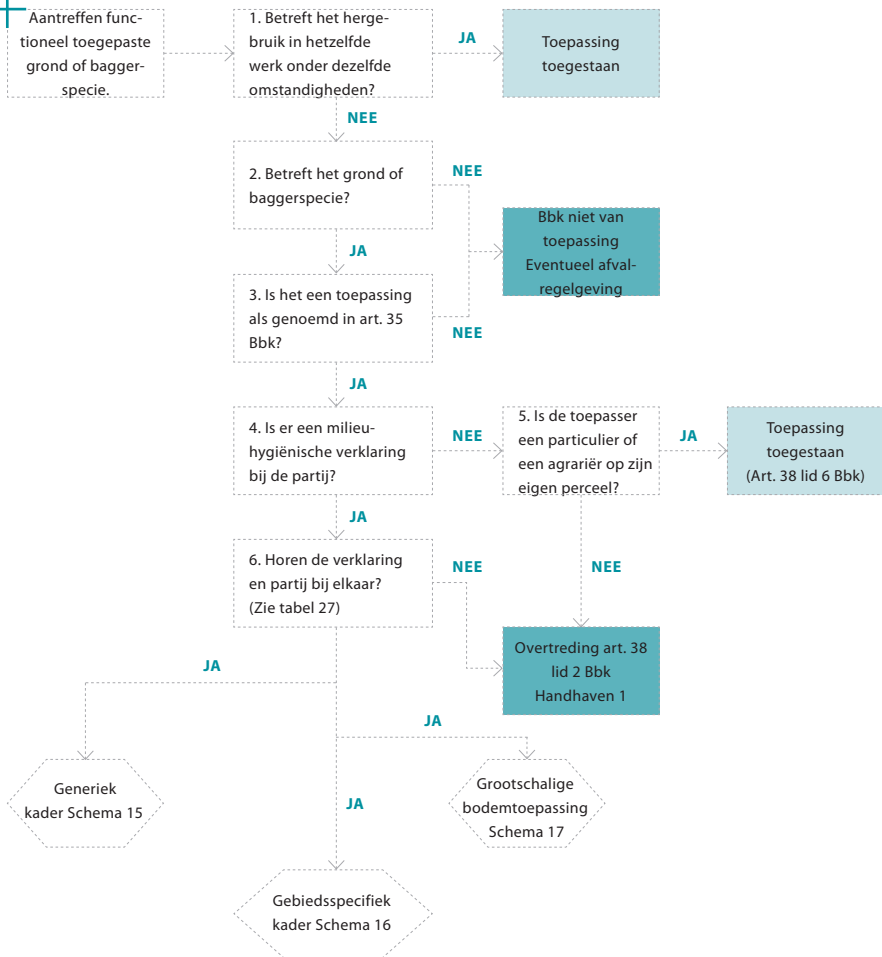

Handhaven 1:


- Is er sprake van een vergissing? Dan alsnog de juiste verklaring laten tonen.
 - Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Informeer het toezichtskloket.
- Optreden i.v.m. overtreding:
- Valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr)
 - Art. 38 lid 2 Bbk.

Schema 15: Droge toepassing grond of baggerspecie, generiek kader

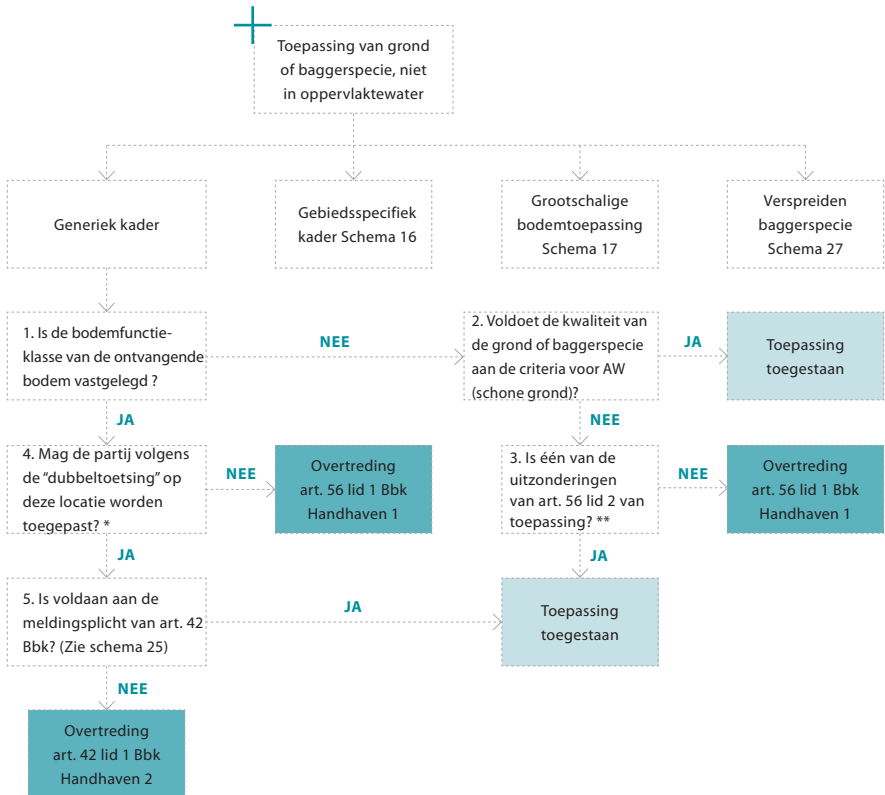

*	Op grond van art. 59 lid 1 Bbk moet de kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoen aan de max. waarden voor de ter plaatse geldende bodemfunctieklasse en aan de max. waarden voor de bodemkwaliteitsklasse (kwaliteit ontvangende bodem) Dit wordt de dubbeltoetsing genoemd.
**	Art. 56 lid 2 Bbk noemt de volgende uitzonderingen: <ul style="list-style-type: none"> - Particulieren - Onder bepaalde voorwaarden binnen een landbouwbedrijf. - Verspreiden baggerspecie op aangrenzende percelen en weilanddepots - (verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater: hier is in de schema geen rekening mee gehouden!)

Schema 17: Droge grootschalige toepassing

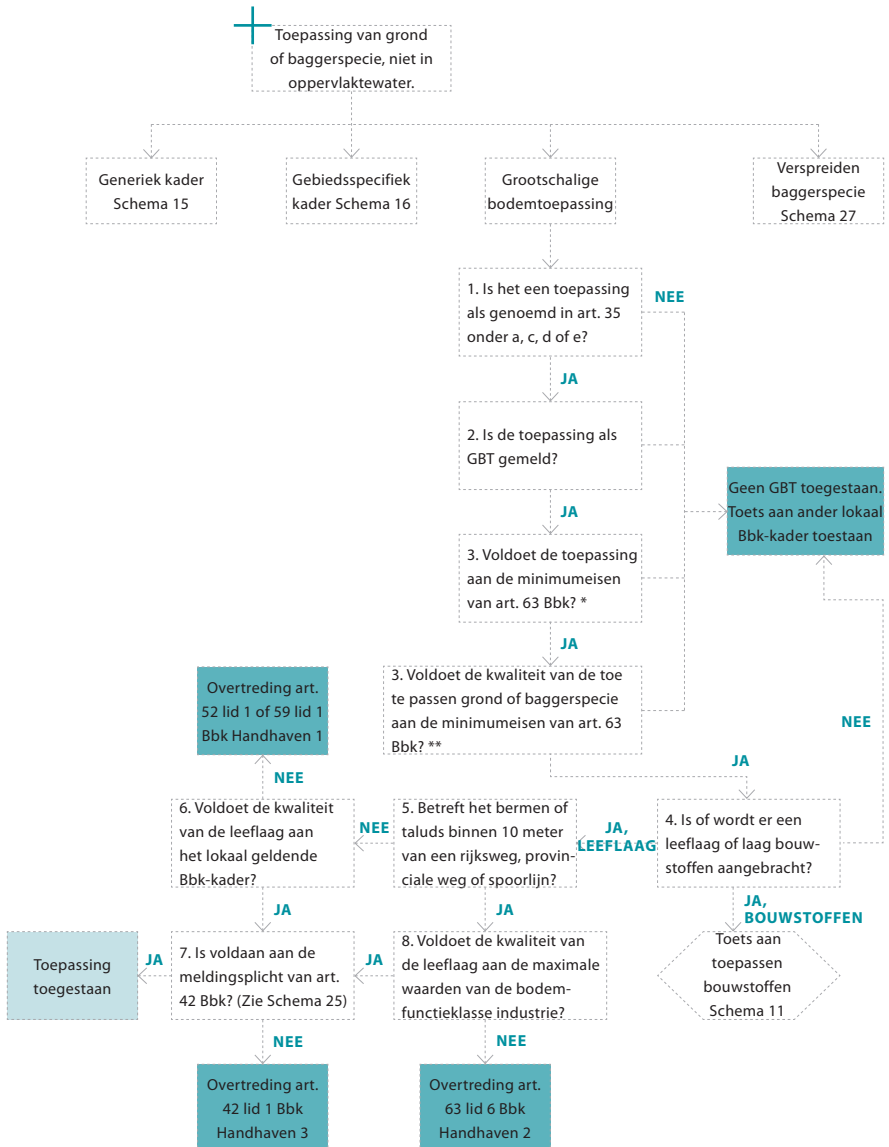

Schema 20: Natte toepassing grond of baggerspecie, generiek kader




Handhaven 1:

- Als een toepassing niet is toegestaan, moet de toegepaste grond of baggerspecie worden verwijderd. Optreden i.v.m. overtreding art. 59 lid 1 Bbk.

Handhaven 2:

- Is er sprake van een vergissing? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten.
- Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Informeer het toezichtskloket. Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk.

Schema 22: Verspreiden in oppervlaktewater

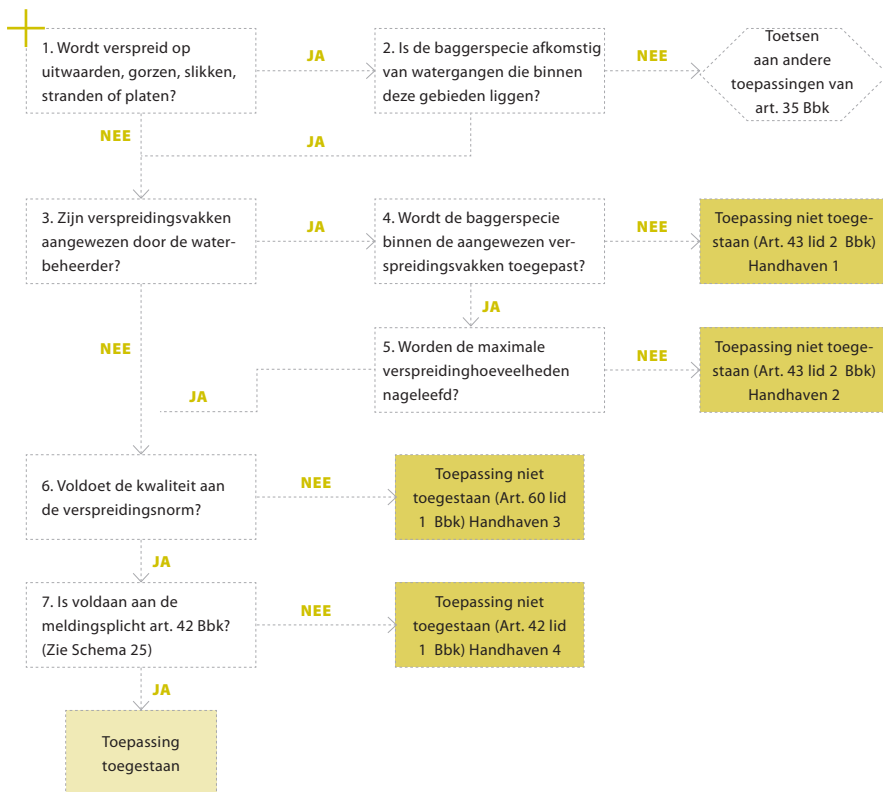

Handhaven 1:

- Als op de verkeerde locatie wordt toegepast, moet de toegepaste baggerspecie worden verwijderd, tenzij de locatie alsnog wordt aangewezen. Optreden i.v.m. overtreding art. 43 lid 2 Bbk. Informeer het toezichtsloket.

Handhaven 2:

- Als de hoeveelheid wordt overschreden, moet de toegepaste baggerspecie worden verwijderd tot het toegestane niveau. Optreden i.v.m. overtreding art. 43 lid 2 Bbk. Informeer het toezichtsloket.


Handhaven 3:

- Als een toepassing niet is toegestaan omdat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, moet de toegepaste baggerspecie worden verwijderd. Optreden i.v.m. overtreding art. 60 lid 1 Bbk. Informeer het toezichtsloket.


Handhaven 4:

- Is er sprake van een vergissing? Alsnog een juiste melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Toepassing stilleggen totdat de melding is behandeld.
- Is er sprake van bewust overtreden of grove nalatigheid? Alsnog een juiste melding in laten dienen en afhankelijk van de resultaten daarvan de partij wel of niet in de toepassing laten. Informeer het toezichtsloket. Optreden i.v.m. overtreding art. 42 lid 1 Bbk. Toepassing stilleggen totdat de melding is behandeld.

Schema 23: Grootschalige bodemtoepassing in oppervlaktewater

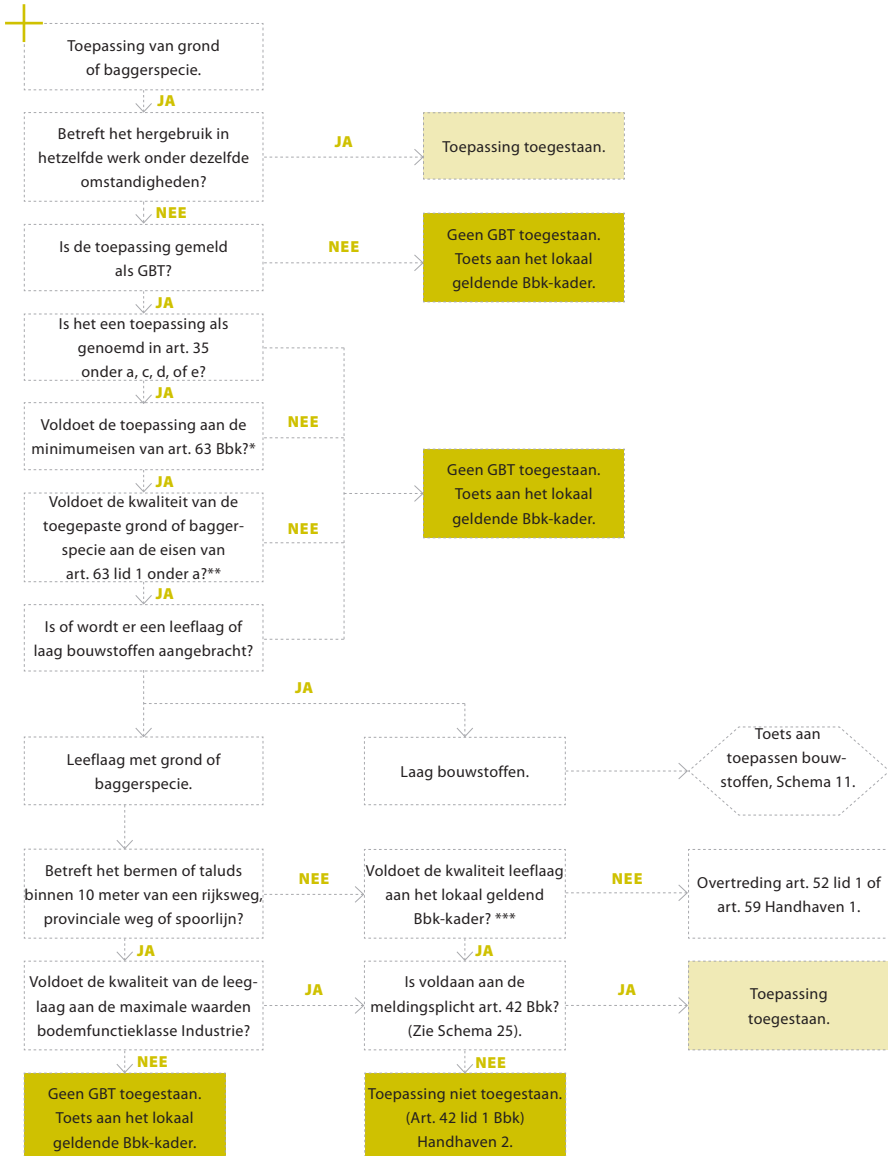

Schema 26: Toetsing melding Bbk

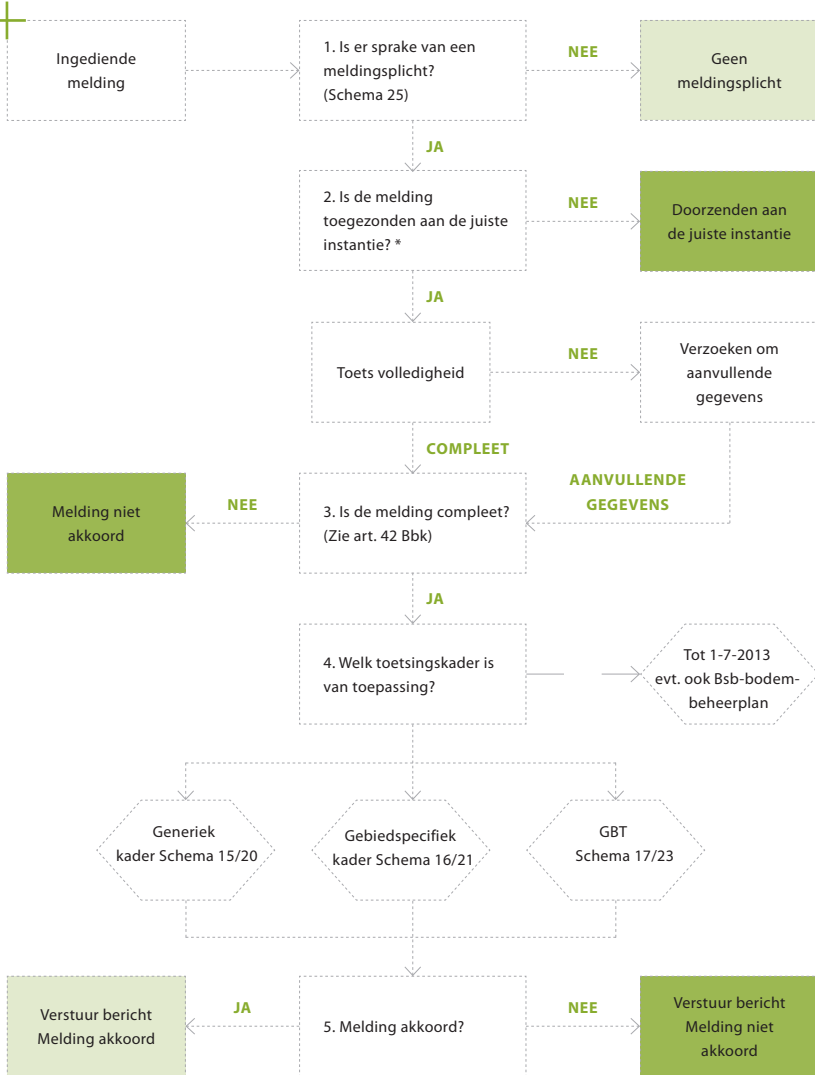

* Dit kan zich voordoen als de melder de verkeerde instantie heeft vermeld op het meldingsformulier.